
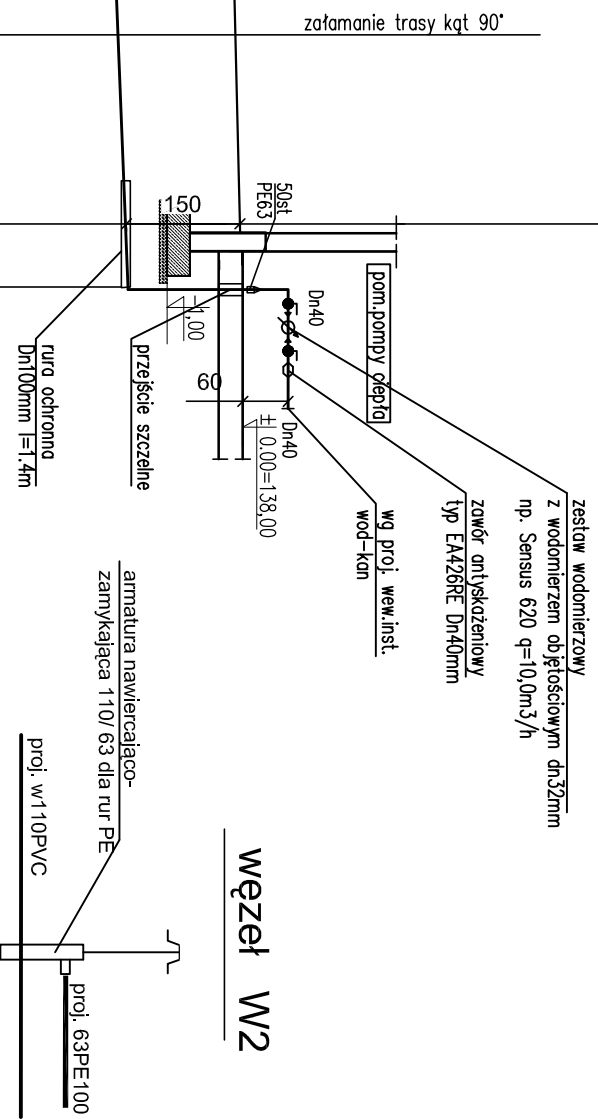
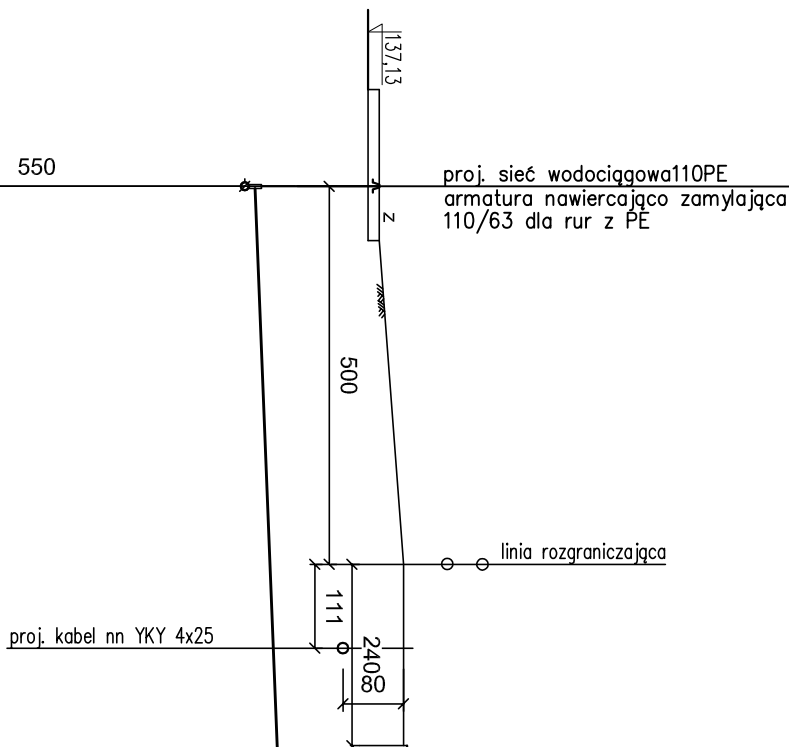


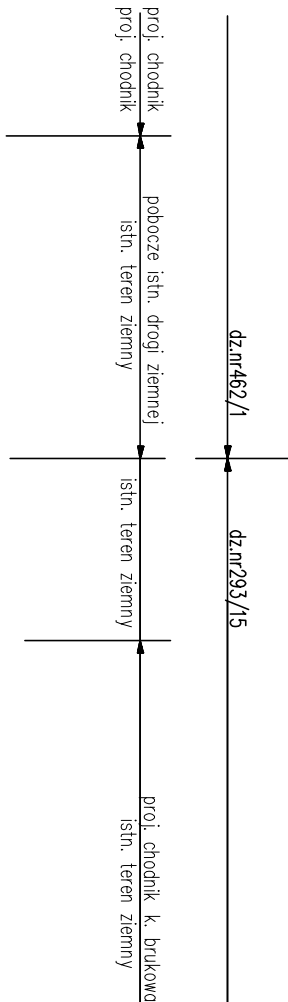

R.O.
Runa ochronna stalowa Dzt108x10mm wg PN-EN 10210-1:2000 uszczelniona po obu końcach pianką poliuretanową lub mamszetami np. typ N. Runę przewodową układać w rurze ochronnej centralnie na płozach np. typ E/C wys. 35mm o rozstawie co 1,5m.

Rzędna terenu proj.	137.13		137.60		137.95		137.97	
Rzędna osi rurociągu	135.50				136.46		136.47	
Średnica, materiał	1.63				1.49		1.50	
Spadek	1.52							
Zagłębienie			63x4, 7PE80SDR13,6					
							4,7%	
Odległości	0,0				18,0		20,5	
							2,5	
P-kt'y podłączeń	W2							
							0,8	

0	wydano	PKI PREDOM	06.2013
Ozn. zmiany	Opis zmiany	Podpis	Data
±0,00=138,00 m n.p.m.			
INWESTOR			
Gmina Prusice			
Adres Prusice, Ulica Rynek 1			
 PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO-INŻYNIERSKIE PREDOM Sp. z o.o.			
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 WROCŁAW, tel.071/ 347-10-01, e-mail: pk@predom.biz.pl			
TEMAT		Zakład	0000
"Budowa boiska sportowego w ramach "Moje Boisko Orlik 2012" wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w Pawłowie Trzebnickim		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	SANITARIANA
PROFIL PRZYŁĄCZA WODY			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
KIER.TEMATU	mgr inż. arch. Wojciech Hercuń	15/03/DOLA	
PROJEKTANT	tech. Maria Łabaziewicz	435/94/UW	
OPRACOWAŁ		-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Witold Kordecki	24/81/WBPP	
Sanitarne			
FORMAT			
A3	NR RYSUNKU		
12-14-BJ-SZW-02			
SKALA	Niniejszy rysunek stanowi własność PKI PREDOM Sp z o.o. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów opracowania zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994 r)		
1:100			