




Proj. złącze kablowo-pomiarowe
ZK1a-1P-S zamontowane na
istniejącym słupie
(odrębne opracowanie)

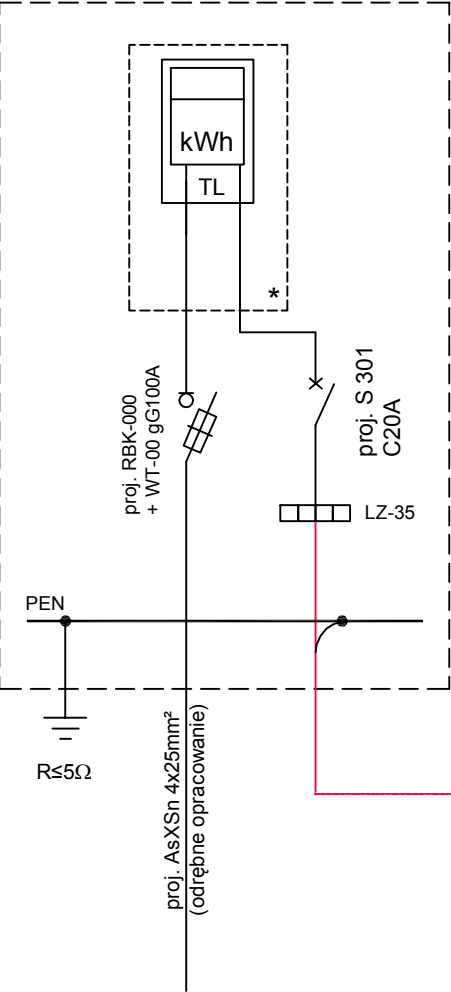

Proj. szafka oświetleniowa

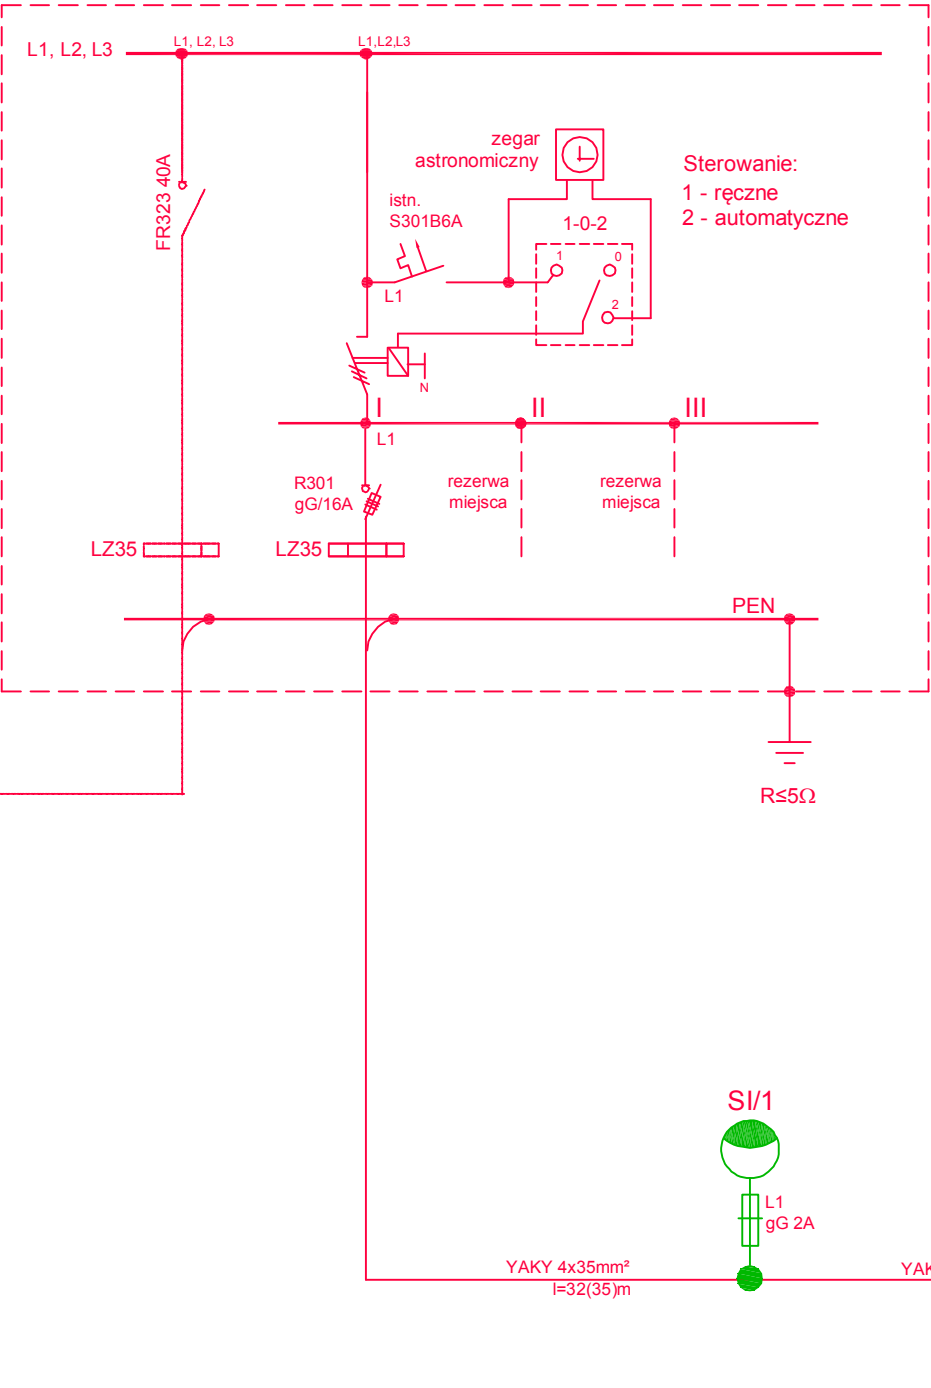

LEGENDA:



projektowany słup stalowy 9m z oprawą uliczną ze źródłem sodowym 150W, montaż na słupie



projektowana linia kablowa oświetleniowa



projektowany uziom pionowy typu GALMAR, $R \leq 5\Omega$

OBLICZENIA:

- SPADEK OBLICZONO DLA NAJDŁUŻSZEGO ODCINKA
- SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OD SZAFKI OŚWIETLENIOWO-ZASILAJĄCEJ DO SI/3 WYNOŚI 0,126%
- WARTOŚĆ PRĄDU $I_{obc} = 2,1 \text{ A}$
- OBCIĄŻALNOŚĆ DŁUGOTRWAŁA KABLA $I_{dd} = 80 \text{ A}$
- WARTOŚĆ PRĄDU ZABEZPIECZENIA $I_{zab} = 16 \text{ A}$

$I_{dd} > I_{zab} > I_n$
 $80 \text{ A} > 16 \text{ A} > 1,5 \text{ A}$
WARUNEK SPEŁNIONY

SI/1



YAKY 4x35mm²
l=32(35)m

SI/2



YAKY 4x35mm²
l=80(83)m

SI/3



YAKY 4x35mm²
l=50(53)m

R ≤ 5Ω



ROBOTECH Robert Jamroży
Ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz
tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat :	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI PAWŁÓW TRZEBNICKI		
adres obiektu :	Pawłów Trzebnicki, gm. Prusice dz. nr 236/3, 442/3, 449/3	inwestor :	Gmina Prusice Rynek 1, 55-110 Prusice 2
rysunek :	Schemat ideowy zasilania	branża:	ELEKTRYCZNA nr rys.: ---
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	data:	marzec 2013 skala:
imię i nazwisko:		nr uprawnień:	
projektant :	Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08	
sprawdzający :	Stanisław Sowiński	600/84/Lo, 1320/89/Lo	
opracował :	Wojciech Nakoneczny		
podpis:			